



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307827024

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

直流断路器

THB1D2-63H; Uimp: 6kV; Ui: 1000V; Ue: DC125/220/250V (1P 外形), DC250/440/500V (2P 外形), DC750V (3P 外形), DC1000V (4P 外形); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=7.5kA, Icu=10kA; 选择性类别: A 类; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 适用于隔离; 直流接线方式: 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2030 年 11 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307827024

证书附页：第 1 页 共 1 页

直流线路接线图

接线图

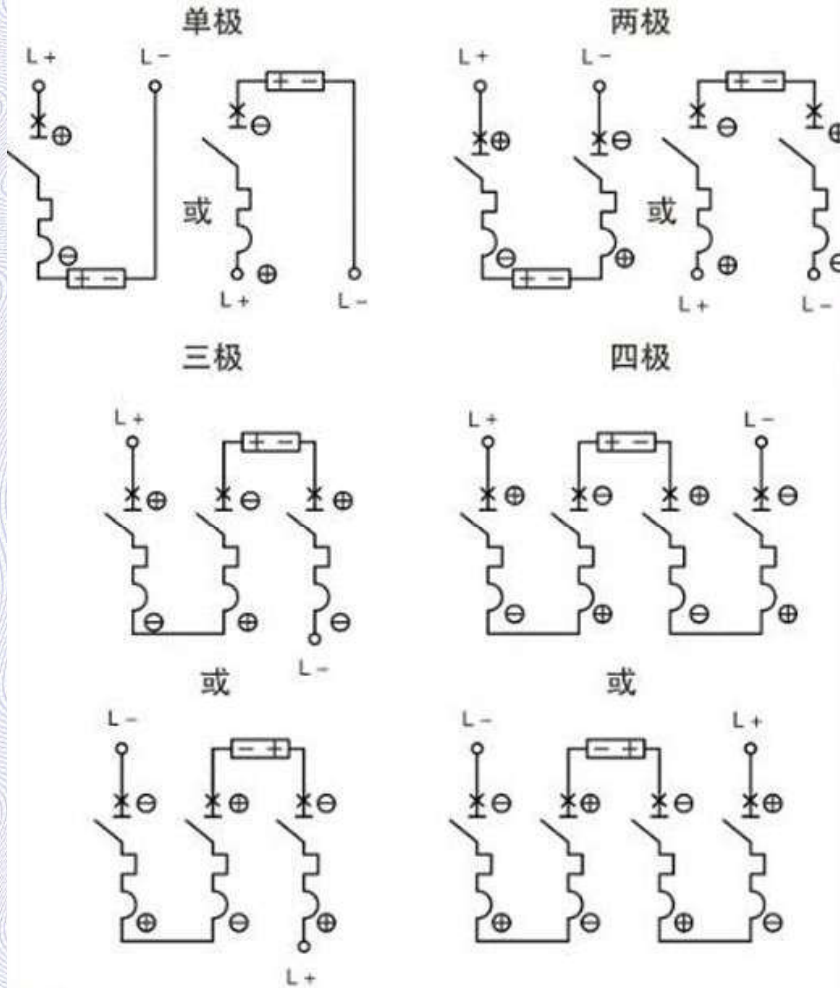

备注：

- 1 L+电源正极，L-电源负极
- 2 ⊕ 断路器正极，⊖ 断路器负极
- 3 负载
- 4 电源正负极不允许接错，否则不能有效分断故障电流。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司